REGIONE PIEMONTE

TORINO METROPOLI

COMUNE DI PINEROLO

RIELABORAZIONE del PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO delle OPERE di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO della SCUOLA SECONDARIA di 1° grado PUCCINI (ex BRIGNONE succursale)

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

TAV. C - SOSTITUZIONE SERRAMENTI

COMUNE DI PINEROLO	IL PROGETTISTA
COGNO Arch. Fabrizio	BUTTIERO Dott. Ing. CHRISTIAN

Buttiero Dott. Ing. Christian

Via Giusiana n. 37 - 10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121/08.17.53 - Fax 0121/30.35.12

Indirizzo e-mail posta ordinaria: christian@studiobtc.org

Indirizzo e-mail posta certificata: studiobtc@pec.ingpinerolo.it

Pinerolo li, 31.10.2018

ELAB. 21/28

9 13 84 81 112 SERRAMENTI CON SERRATURA ESTERNA

7 SERRAMENTO NON SOSTITUITO

1 2 3 ——

Rimozione serramenti preesistenti (prevalentemente in legno) e smaltimento.
Fornitura e posa di serramenti in alluminio preverniciato (colorazione da definire con la D.L.), realizzato con profilati in lega in alluminio, con caratteristiche come da abaco dei serramenti (vedere allegato n° 9), composti da:
- apertura con chiusura cremonese, cilindrati doll'interno
- profilati a taglio termico
- profili termo-vetro
- giacchiaiole
- vetro isolante termico complessivo < 1,3 W/m²K
- vetrata laterale bassa emissiva, formata da doppio lastra di vetro ed intercapedine con gas argon
- pellicola antifrantumento
- canalino a taglio termico
- accessori di completamento

A + C

Fornitura e posa di maniglioni antipanico marchiati CE, con sovracco laterale, cilindro esterno con funzionamento doll'interno, comparendo di barra antipanico in acciaio cromato

PARTICOLARE 1

Rimozione serramenti preesistenti e smaltimento.
Realizzazione di muro in poroton



NOTA:

le dimensioni di ogni serramento andranno rideterminate oltre-vano un ulteriore rilievo volto a determinare le dimensioni reali in opera.

I tipi tesi dovranno avere una profondità idonea per il posa dei serramenti (in questa sede è stata cautelativamente ipotizzata pari a 10 cm)

Le porti di serramento previste per essere temporanite prevvederanno l'uso di un pannello isolante avente conduttività inferiore a 0,054 W/mK per uno spessore di circa 4 cm.

PIANTA PIANO INTERRATO

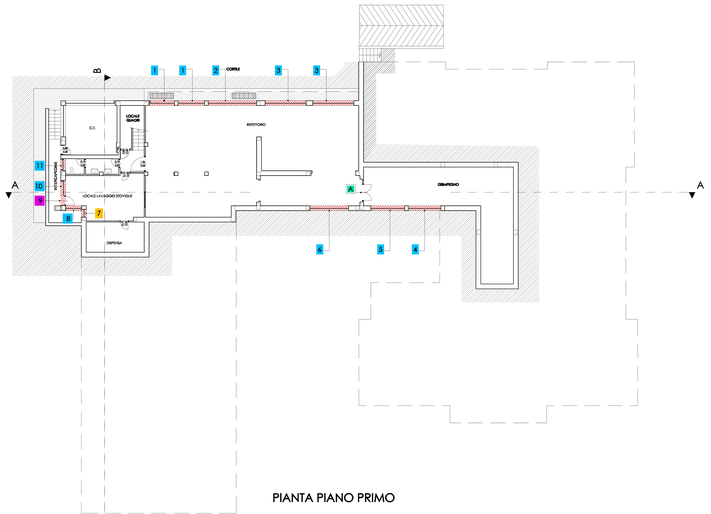
RIFOR
RIFOR
RIFOR